



Compte-Rendu CSSCT Ordinaire du 13/06/2024

Début de réunion : 09H00

Fin de réunion : 11H00

Personnes présentes :

<u>Direction</u> : S DRUESNES (Président) / C CHUFFART (Ingénieur Sécurité) / REINERT L (Infirmier) / O ROYE (tech prévention)
Intervenant(s) : PH JOURDAIN
<u>FO</u> : J NAPIERALA / JL LESOURD
<u>CGT</u> : A DELSAUT
<u>CFTC</u> : B BOUMZGUID
<u>CFDT</u> : C CABOT
<u>CFE CGC</u> : CASTELLE G

Personnes excusées :

<u>Direction</u> :
<u>FO</u> :
<u>CGT</u> :
<u>CFTC</u> :
<u>CFDT</u> :
<u>CFE CGC</u> :

ORDRES DU JOUR

1. Information de la CSSCT sur les Résultats Sécurité, les Accidents et les Maladies Professionnelles.
2. Information de la CSSCT sur la Mission locale Etablissement.
3. Mise à jour du Document Unique.
4. Travaux de modernisation du site (dont travaux d'août).
5. Résultats des visites du trimestre écoulé et choix des prochaines visites.
6. Divers





Plus nombreux, plus **FO**rt, **FO** est à votre écoute !

FO Syndicat Libre, Indépendant et Déterminé !

Du fait de l'absence de Gonzague CASTELLE, Il est demandé si quelqu'un peut prendre la place de secrétaire. Jean-Luc Lesourd se propose de prendre la place de secrétaire si aucune objection.

1. Information de la CSSCT sur les Résultats Sécurité, les Accidents et les Maladies Professionnelles.

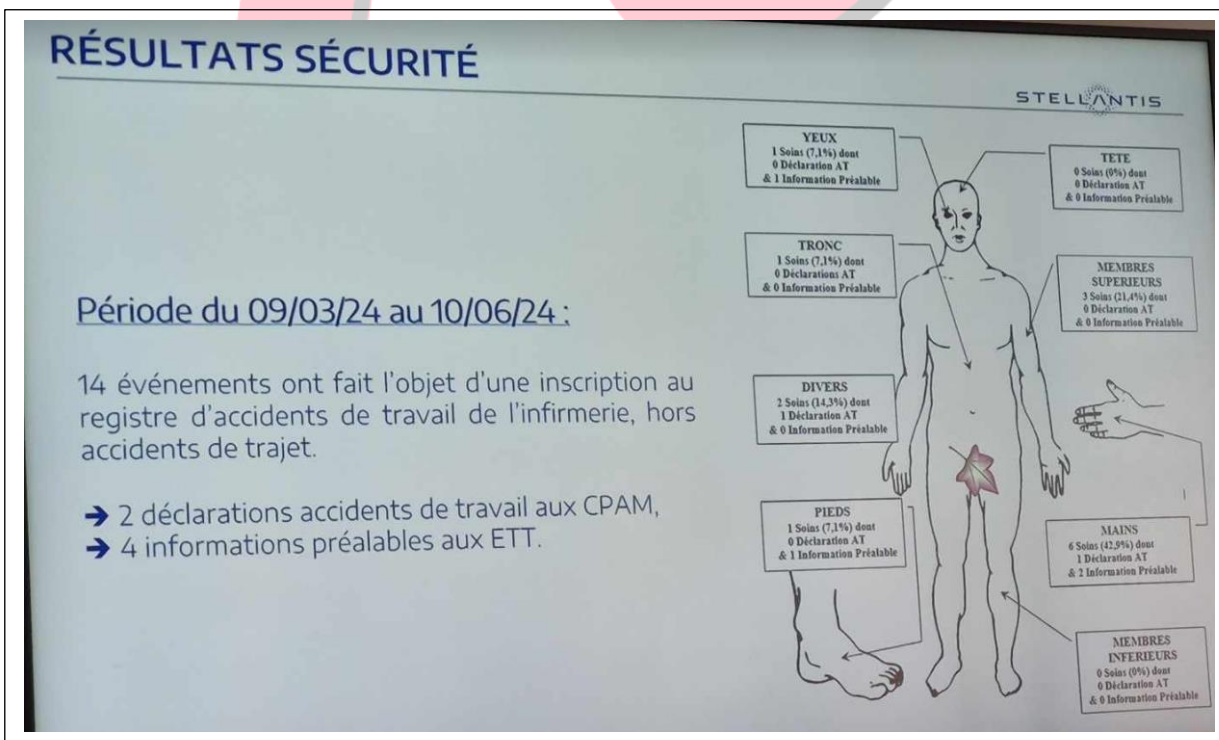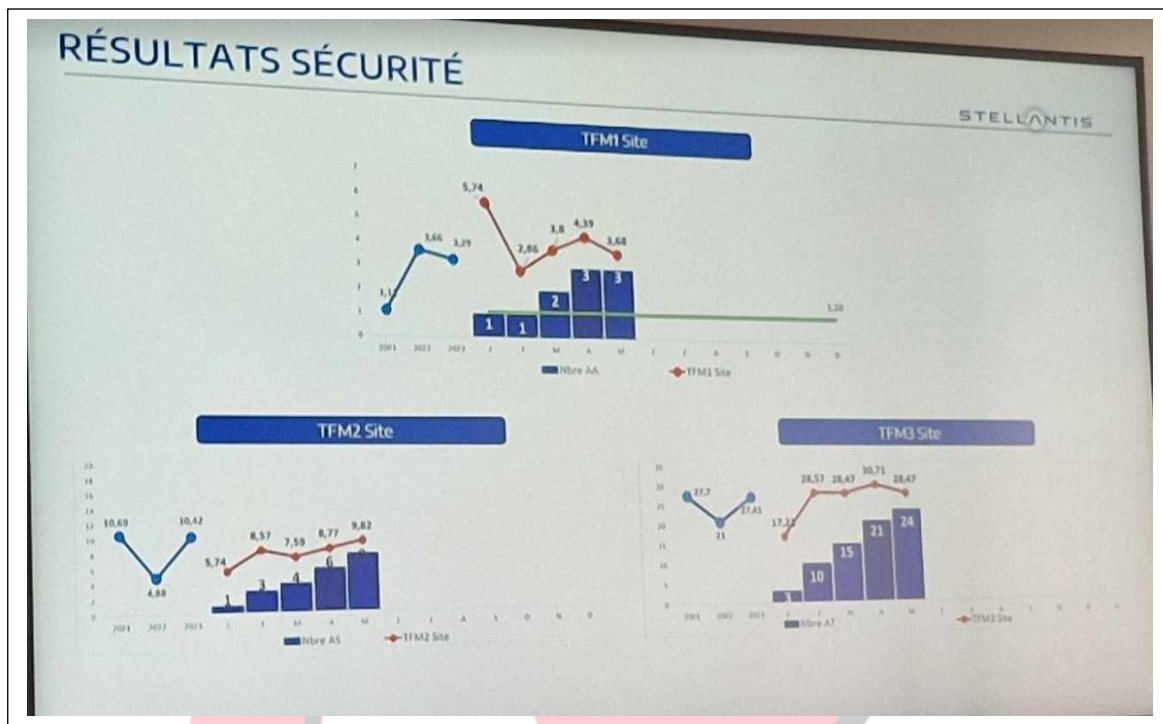

Plus nombreux, plus **F**ort, **F**O est à votre écoute !

FO Syndicat Libre, Indépendant et Déterminé !

RÉSULTATS SÉCURITÉ

STELLANTIS

Le suivi des actions à la suite d'AT est assuré dans les RPO hebdo et les Comités Santé Sécurité sectoriels et Direction.

Au 07/06/24 : 26 événements accidentels en 2024 => 5 A3 analyse AT avec actions en cours.

=> Les actions restant à solder portent sur :

- la finalisation de la vérification des quilles réfractaires de couronnes de pont au TTH ;
- la réception de nouveaux fourreaux pour les changements de meules à l'acier Noir ;
- la réception d'une nouvelle échelle au secteur Pignons ;
- l'optimisation des fréquences de contrôle des couronnes de pont en sortie machine à laver en acier Noir ;
- la modification des mandrins NODIER pour l'utilisation de la masse à inertie lors de la désolidarisation des plaqueurs (ajout de trous d'extraction taraudés).


MALADIE PROFESSIONNELLE

STELLANTIS

LISTE DES MALADIES PROFESSIONNELLES DÉCLARÉES

N° TABLEAU	DESIGNATION DE LA MALADIE	SEXE	AGE	Date déclaration
57	Epaule	1	58	15/04/2024
57	Epaule	1	54	21/03/2024
57	Epaule	1	56	26/03/2024
57	Epaule	2	53	03/05/2024
57	Epicondylite	1	54	15/04/2024
57	Epicondylite	1	54	01/03/2024
57	Epicondylite	1	57	16/05/2024
57	Epicondylite	1	57	16/05/2024
57	Syndrome du canal carpien	2	44	01/03/2024
57	Syndrome du canal carpien	2	44	01/03/2024
57	Syndrome du canal carpien	1	52	01/03/2024
57	Epaule	1	59	27/03/2024



MP déclarées : 12
(cumul annuel)

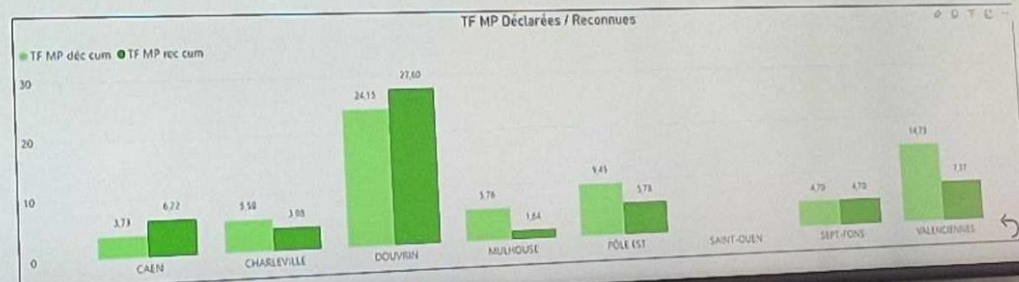

Plus nombreux, plus **FO**rt, **FO** est à votre écoute !

FO Syndicat Libre, Indépendant et Déterminé !

2. Information de la CSSCT sur la Mission Locale Etablissement.

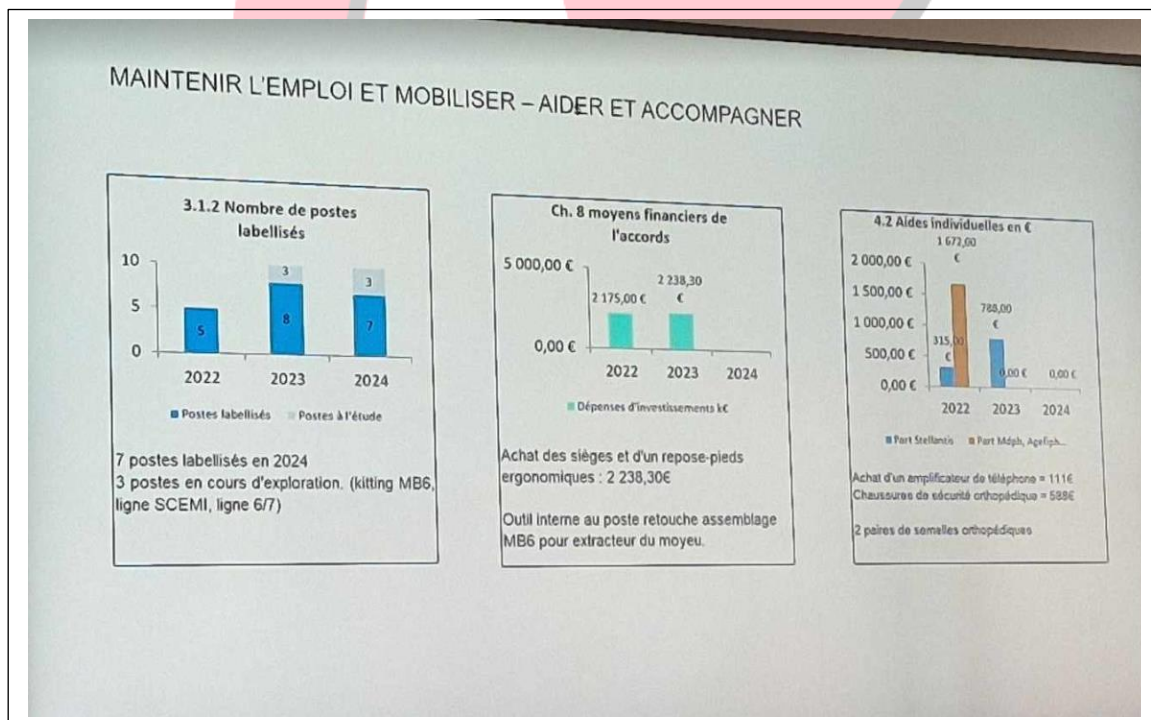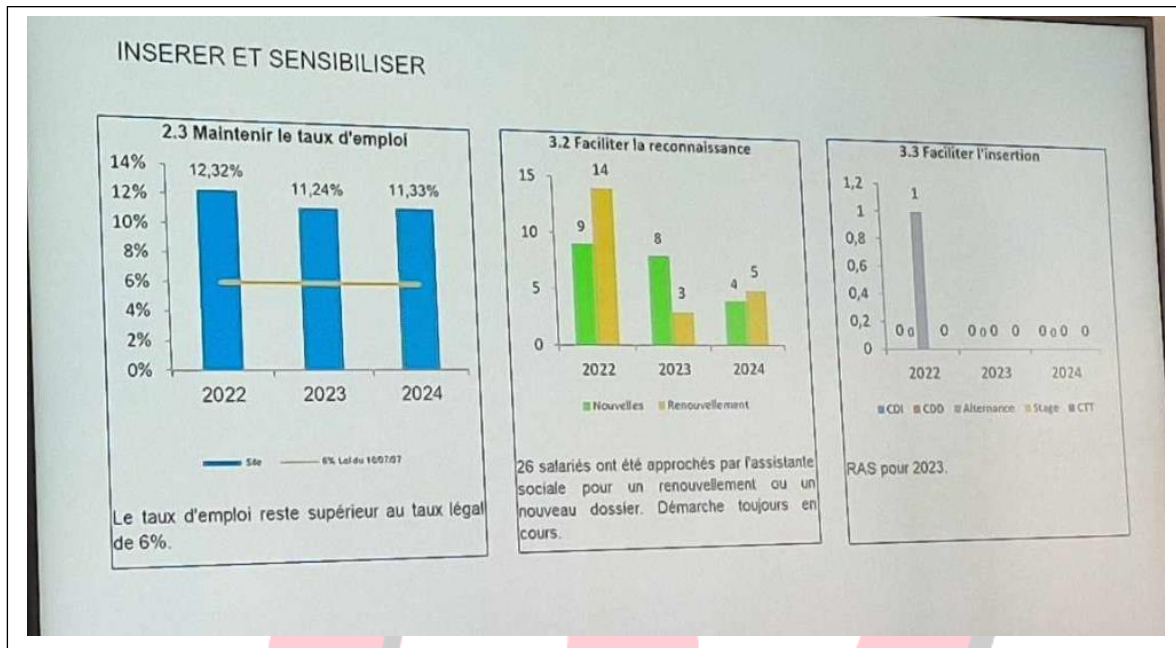

ANIMATION POSTES (ERGONOMIE, POSTES ACCUEIL, LABELISATION POSTES,...) Postes en vue de labellisation et poste d'accueil

POSTE	SECTEUR	ACTIONS	COMMENTAIRES		P	D	C	A
SCEMI	PBT	Moyen approvisionnement des boîtes	Secteur sur Assemblage MB6 depuis le 15/4 Chantier TPM en cours	R.NISON	●			
HUFFLO –ROSLER	PBT	Recherche de solutions pour le chariot	Devis reçu (8,2 Ke). Financement AGEFIPH, non confirmé. recherche adéquation H/Poste	J.DAUCHY I.MARECHALLE				
Ligne 6 & 7	EAM		Attention au dépotage et rempotage Trouver une solution		●			
OP 360 MANCHONS NOIR	Manchons	Poste couplé avec l'activité CI	Poste d'accueil possible, voir l'aménagement et les gammes des postes. MEP d'une potence, Bras en cours	J DAUCHY				
OP 100 (BLANC)	Manchons		Potence et branchement fait. Bras installé, démarrage en cours	J DAUCHY				
POSTE COT MB6	Assemblage MB6	Poste de contrôle	Accord MED, le poste est couplé avec les postes 320 et 340 en amont déjà Labelisés	I MARECHALLE PH JOURDAIN	●			
OP 7100	STEP3	Bouchon + Etiquette	Poste d'accueil : Poste dos droit, pas de mouvement de l'épaule au delà de l'horizontal,	I.MARECHALLE Ph. JOURDAIN				
Kitting MB6	Assemblage MB6	Voir les possibilités (Les déplacements par BDL)	Postes d'accueil : VALIDE Poste Labélisable : A contrôler avec le médecin	I MARECHALLE PH JOURDAIN E. JOLY				

FO signale une possibilité de poste à labéliser au niveau du COT RG STEP 3 (contrôle bouchonnage)
 Une installation contrôle caméra est présente en amont mais la fiabilité du moyen amène à un contrôle permanent juste après ce poste.
 Philippe Jourdain prend connaissance des éléments et va se renseigner auprès du projet sur la faisabilité de mise en place d'un poste labélisé

SYNTHESE POSTES LABELISES

Libellés des postes	Secteurs	Commentaires
Phosphatation AP – OP 185	AP usinage	
OP 320 + 340 (+ 345)	Ass MB6	
OP 320	Ass-BE	
OP 60	Ass-BE	
Poste CGO	UTEE	
OP220	MB6 Ass	
Poste ETCOMA et préparation couronnes	MB6 Ass	
Poste EAM Pimar	ACIER RG	
Poste COT MB6	Ass MB6	



Plus nombreux, plus **FOR**t, **FO** est à votre écoute !

FO Syndicat Libre, Indépendant et Déterminé !

Poste ETCOMAT + couronnes de pont
Assemblage MB6



PSA Automobiles SA
IDENTIFICATION, PROTECTION ET GESTION DES POSTES LABELISES

Poste retenu : poste de préparation des Fourchettes + AGV couronnes /boitiers ;
- Postes 1 : poste préparation Fourchettes Moyen ETCOMA (OP10)
- Poste 2 : préparation de l'AGV ; Couronnes et Boitiers
Secteur : ETCOMAT/AGV/BOITERS Date de validation du poste : 23/06/2023

Date	DUR / RS	RG	GPL (*)	KTA	REFERENT
22/06/23					
Nom		NIGEL			
Signature					

(*) Médecin et Pilote Employabilité ; une signature représentant le groupe.
- Poste 1 moyen ETCOMA et 2 Poste KITTING BOITERS :



Liste des destinataires pour diffusion : GCDT, DUR/RB, RG/RU, BI DIX, RNU, MRP, responsable Méthodes/projet

Standard poste : 36342 - V3 - 02/01/2023

OP 220 – ASSEMBLAGE MB6

PSA Automobiles SA
IDENTIFICATION, PROTECTION ET GESTION DES POSTES LABELISES

Poste retenu : poste CP 220
Secteur : ASSEMBLAGE MB6 Date de validation du poste : 24/08/2023

Date	DUR / RS	RG	GPL (*)	KTA	REFERENT
		MALLET	BAISSON	LAMARECHALLI	E-COUSIN
Nom					B.PICHON/VEUR
Signature					

(*) Médecin et Pilote Employabilité ; une signature représentant le groupe.





Liste des destinataires pour diffusion : GCDT, DUR/RB, RG/RU, BI DIX, RNU, MRP, responsable Méthodes/projet

Standard poste : 36342 - V3 - 02/01/2023



Plus nombreux, plus **F**ort, **F**O est à votre écoute !

FO Syndicat Libre, Indépendant et Déterminé !

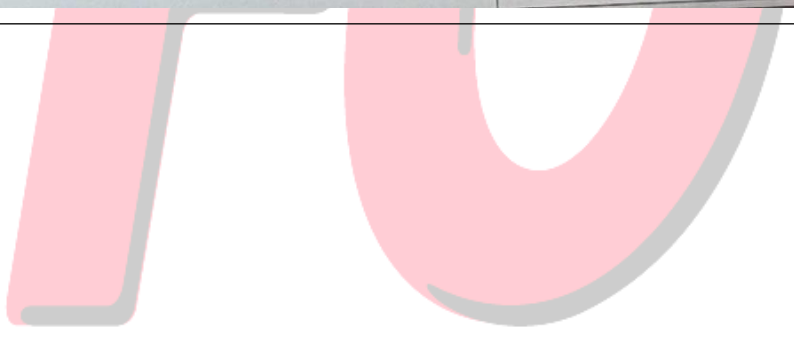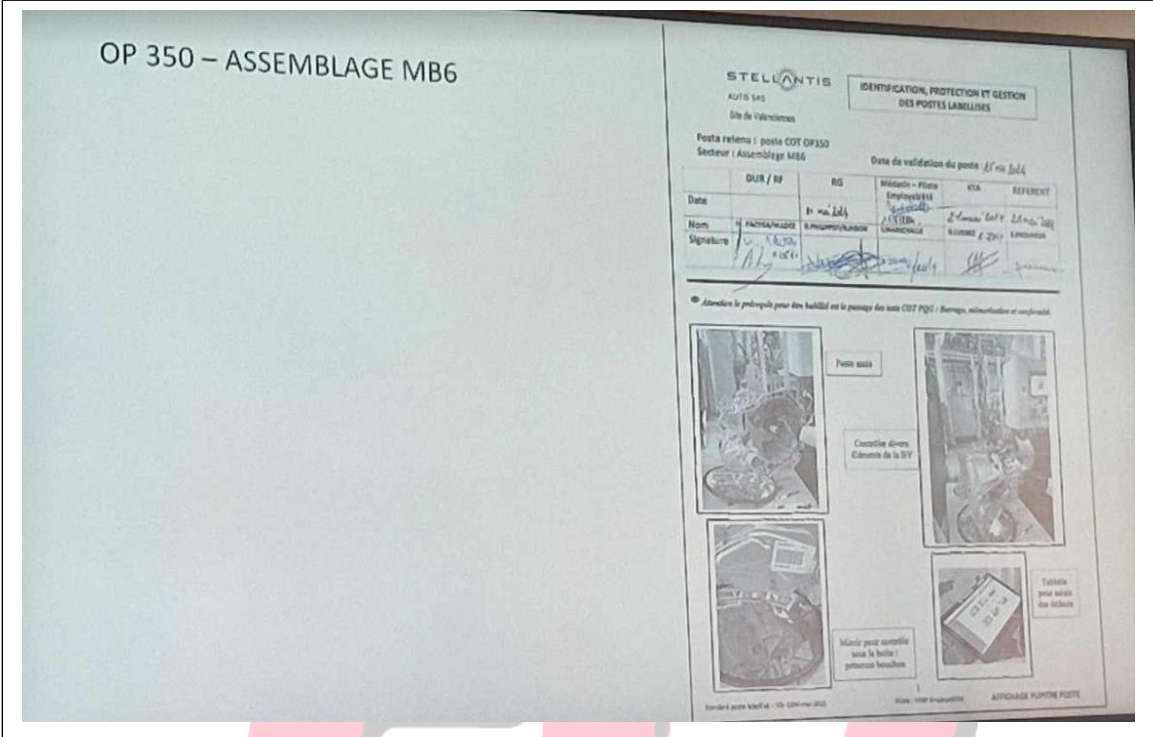

STELLANTIS VALENCIENNES



Plus nombreux, plus **FO**rt, **FO** est à votre écoute !

FO Syndicat Libre, Indépendant et Déterminé !

3. Mise à jour du Document Unique.

Édité par : ROYE Olivier

SYSTEME D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
DOCUMENT UNIQUE DE : VALENCIENNES



Légende:
SO: Sans objet
A: Non significatif
B: Faible
C: Moyen
D: Significatif
Dégradation de la cotation
Amélioration de la cotation

		Effectif	Date de l'évaluation	1. Déplacements et de plus près	2. Risques et déplacements en hauteur	3. Manipulation manuelle	4. Ergonomie et accessoires manutention	5. Caractéristiques des manutentions et des déplacements (force, trajectoire)	6. Affordements et outils	7. Manutentions et outils	8. Manutentions continues et intermittentes	9. Bruit	10. Produits chimiques et aérosols	11. Intermittence, vibrations et chocs	12. Électrique	13. Rayons et ondes	14. Ambiances de travail	15. Travail sur écran	16. Coexistence avec EE	17. Divers	18. Organisation de travail: Primers psychosociaux
22	BE - MB6 - RGX 00 USINAGE	491	13/06/2024	C	B	C	B	B	C	B	B	B	C	B	SO	B	SO	B	B	B	A
23	BE - MB6 - RGX 01 ASSEMBLAGE	199	13/06/2024	B	B	C	B	A	B	B	B	B	SO	B	SO	B	SO	A	A	B	A
24	BE - MB6 - RGX 01 Transversal : Opération sur inst. électriques ; tous types habilitations	56	13/06/2024	SO	SO	SO	SO	SO	SO	A	SO	SO	SO	B	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
25	BE - MB6 - RGX 02 ASSEMBLAGE KITTING MB6	10	13/06/2024	A	SO	A	A	SO	A	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
26	BE - MB6 - RGX 02 Transversal : conducteur d'engin	66	13/06/2024	SO	A	SO	B	SO	C	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
27	BE - MB6 - RGX 03 ASSEMBLAGE KITTING RGX	8	13/06/2024	A	SO	A	A	SO	A	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
29	BE - MB6 - RGX 04 USINAGE filtres magnétiques	10	13/06/2024	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	A
30	BE - MB6 - RGX 05 USINAGE Laser	20	13/06/2024	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
31	BE - MB6 - RGX 06 USINAGE Phosphatation	10	13/06/2024	SO	B	SO	B	SO	B	SO	B	SO	B	SO	B	SO	SO	SO	SO	SO	SO
32	BE - MB6 - RGX 07 USINAGE Conduite de four basse pression	10	13/06/2024	SO	B	SO	B	SO	B	SO	B	SO	B	SO	B	SO	SO	SO	SO	SO	SO
33	BE - MB6 - RGX 08 USINAGE Conduite de grenailleuse	10	13/06/2024	B	B	SO	A	SO	SO	A	SO	SO	SO	B	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
34	BE - MB6 - RGX 09 MAJ MECANIQUE	137	13/06/2024	C	B	A	B	A	B	B	B	B	B	B	SO	B	SO	A	A	B	SO
35	BE - MB6 - RGX 09 MAJ MECANIQUE	33	13/06/2024	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	SO	B	SO	A	A	B	SO
36	BE - MB6 - RGX 09 MAJ MECANIQUE	144	13/06/2024	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	SO	SO	SO	SO
37	BE - MB6 - RGX 09 MAJ MECANIQUE	11	13/06/2024	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO




Plus nombreux, plus **FO**rt, **FO** est à votre écoute !

FO Syndicat Libre, Indépendant et Déterminé !

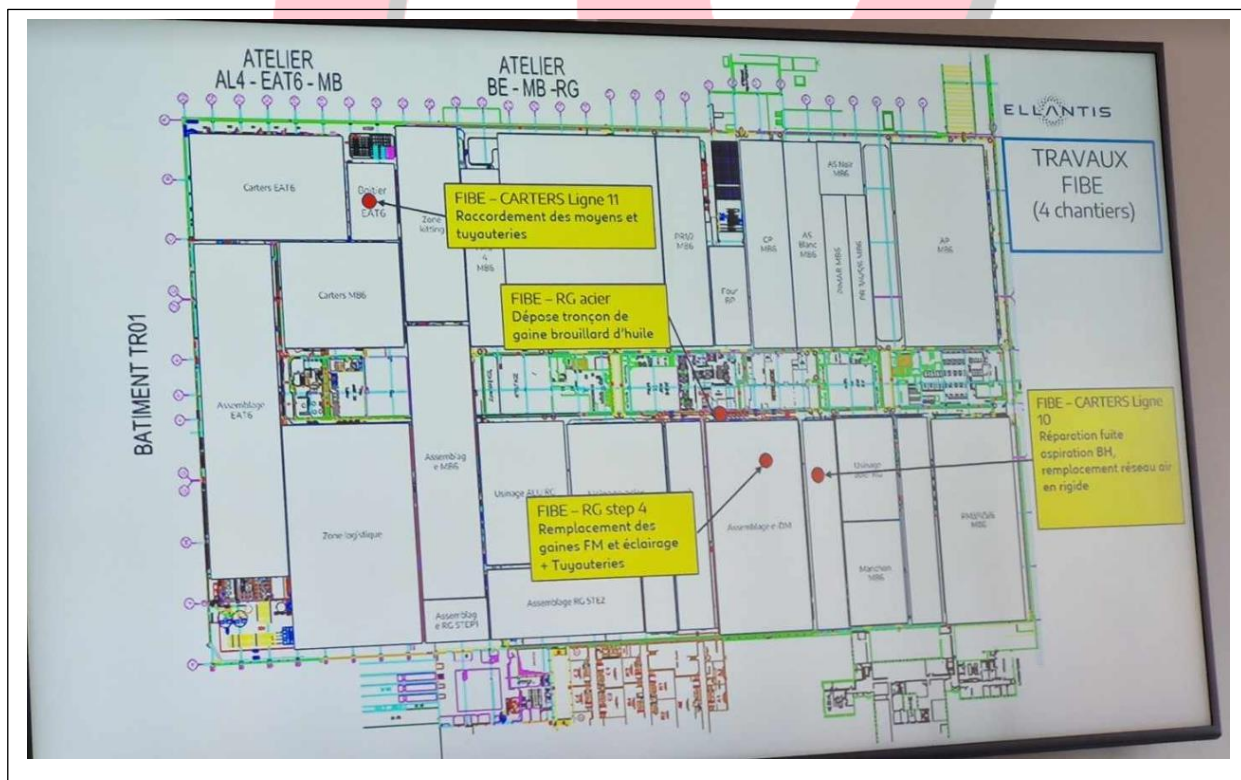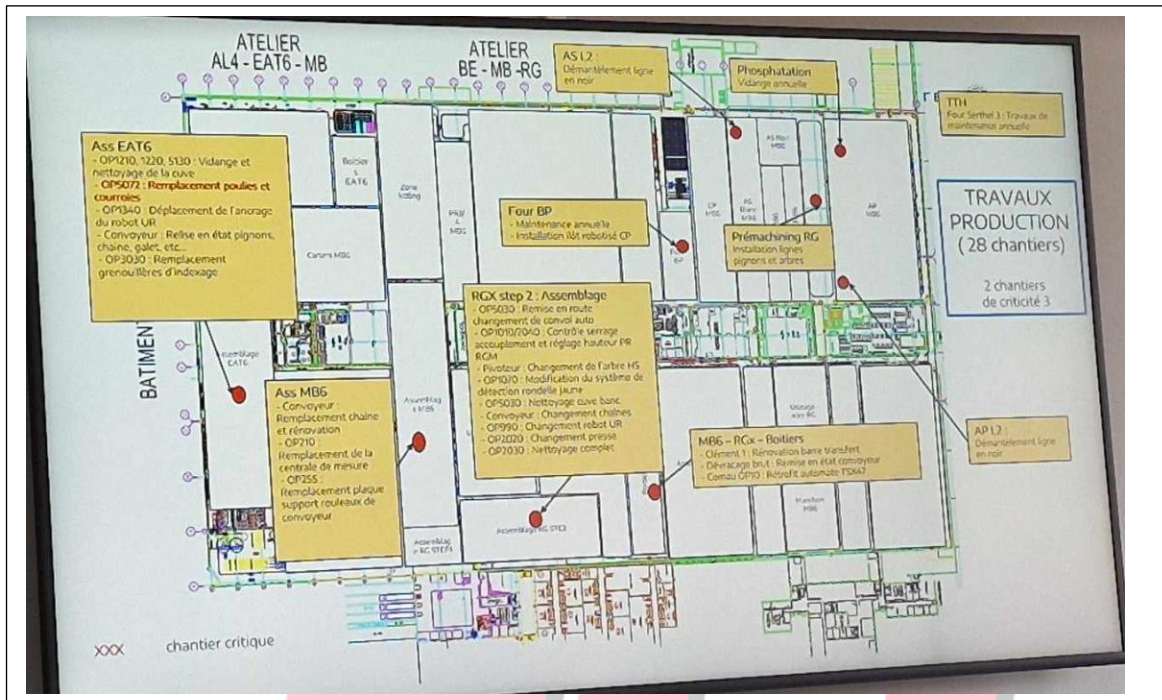

Plus nombreux, plus **FOR**t, **FO** est à votre écoute !

FO Syndicat Libre, Indépendant et Déterminé !

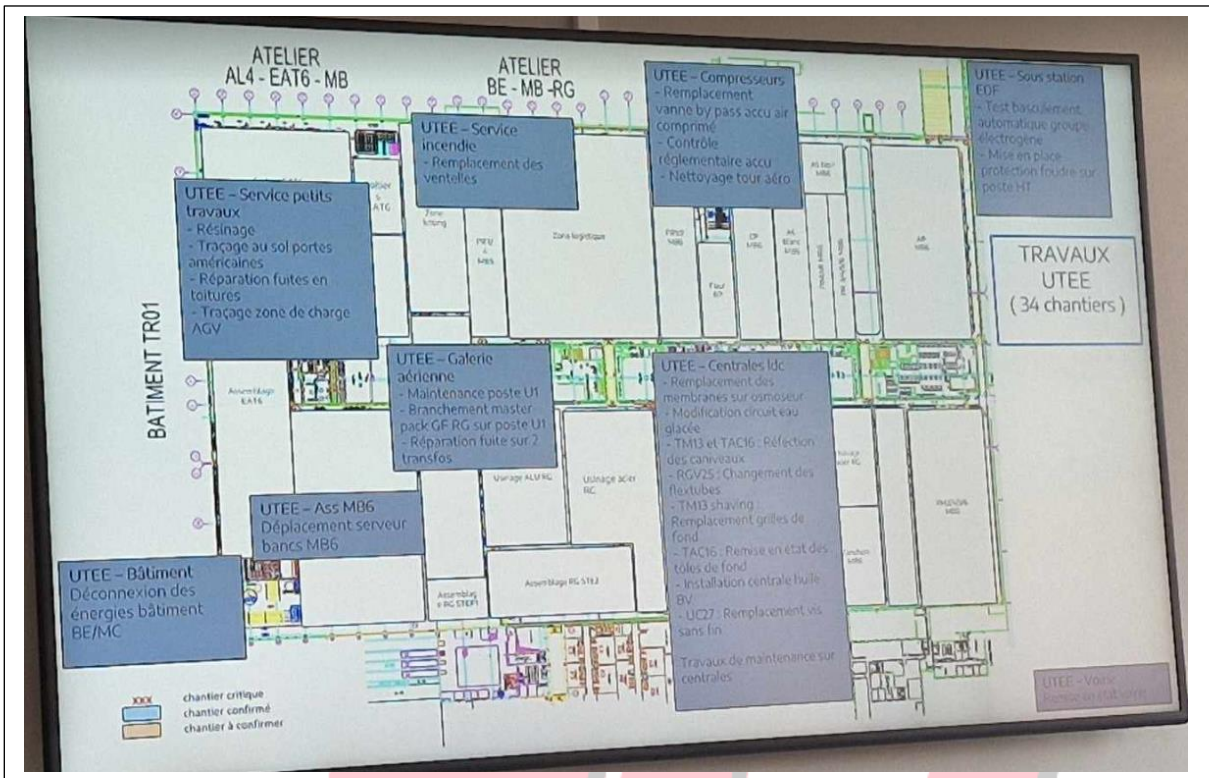

Réflexion sur la désalimentation des bâtiments MC et BE en air et électricité

FO demande ce qu'il en est du projet des panneaux photovoltaïques

Des études sont toujours en cours, il est envisagé un début des travaux à mi 2025.
Il est visé 50 % d'économie par la direction

STELLANTIS
VALENCIENNES



Plus nombreux, plus **FO**rt, **FO** est à votre écoute !

FO Syndicat Libre, Indépendant et Déterminé !

5. Résultats des visites du trimestre écoulé et choix des prochaines visites.

VISITE TRIMESTRIELLE ET CHOIX VISITE CSSCT STELLANTIS

Dernière visite CSSCT secteur Assemblage MB6 28/05/2024 :

- 31 questions posées
- Au 13/06/24 : 12 questions soldées, 17 questions en cours de traitement avec plan d'actions et délais et 2 questions à documenter

Proposition visite 3^{ème} trimestre 2024 :

- Le 29/08/24 secteur Métrologie et labo chimie

LUP SECURITE										
2022	98,4%	Nombre de questions	2790	Nombre de questions soldées	2745	Nombre de questions en cours de traitement	45	Nombre de questions et retard	5	
		A + Accident de travail	C + Chariot 20-40-55	F + Fatigue Manuelle	I + Incidents	A + Chariot Fournée	CSCV		DATE DE RAS 13/06/2024	
						R. Atouté	V. Site	D. Services Industriels		

6. Divers.

FO est intervenu concernant les risques ou anomalies suivantes :

Sol Ass STEP2 / USI Acier RG :

les sols sur cette zone sont hyper glissants malgré les nettoyages réguliers, il est demandé de revoir cette zone qui est à risque que ce soit pour les piétons ou les car à fourche.

Puit de jour SAS BE :

Il y a un bruit permanent de soufflage d'air qui par conséquent pour les personnes souhaitant prendre une pause ou celle se restaurant dans l'aire UEP à proximité est une gêne pour les salariés.

> on nous informe que cela est dû à un souci de condensation dans la tuyauterie qui en attendant de trouver les raisons obligent à appliquer ce principe afin d'éviter des risques sur le fonctionnement de l'usine. D'autres secteurs ont été identifiés et le même principe est mis en place. Le sujet est en cours de d'analyse et de traitement.



Plus nombreux, plus **FORt**, **FO** est à votre écoute !

FO Syndicat Libre, Indépendant et Déterminé !

TTH Risque de collision :

FO demande qu'un point soit fait sur la nouvelle zone logistique installé au TTH, il peut y avoir un risque de collision entre piéton et camion.

> un point avec les membres va être réalisé sur la zone complète.

Cadenas à clé Unique :

FO demande à ce qu'un point soit de nouveau réalisé sur la dotation ET la disponibilité des cadenas à Clé Unique.

De même il est demandé de refaire un point sur les personnes qui n'interviennent pas forcément mais doivent entrer dans les ilots dans le cadre de leurs fonctions, il serait bon de refaire un point et des formations.

Les commandes de cadenas à clé Unique ont été faites mais ne sont pas arrivées, nous demandons de voir les raisons du non-approvisionnement de cet élément de sécurité. Certains salariés n'ont reçu qu'un seul cadenas à clé unique, cependant selon le type d'intervention il y a nécessité d'avoir plusieurs cadenas pour une seule et même personne.

FO demande qu'un point soit refait.

FO
STELLANTIS
VALENCIENNES



Plus nombreux, plus **FO**rt, **FO** est à votre écoute !

FO Syndicat Libre, Indépendant et Déterminé !